

東北医薬品協議会 会員名簿(平成26年4月1日現在)

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 旭化成ファーマ株式会社 | 22 田辺三菱製薬株式会社 |
| 2 アステラス製薬株式会社
(トーアエイヨー株式会社) | 23 中外製薬株式会社 |
| 3 アストラゼネカ株式会社 | 24 株式会社ツムラ |
| 4 サノフィ株式会社 | 25 帝人ファーマ株式会社 |
| 5 エーザイ株式会社
(株式会社ミノファージェン製薬) | 26 テルモ株式会社 |
| 6 大塚製薬株式会社 | 27 鳥居薬品株式会社
(東亜新薬株式会社) |
| 7 小野薬品工業株式会社 | 28 日本イーライリリー株式会社 |
| 8 科研製薬株式会社 | 29 日本化薬株式会社 |
| 9 クラシエ薬品株式会社 | 30 日本ケミファ株式会社 |
| 10 キッセイ薬品工業株式会社 | 31 日本新薬株式会社 |
| 11 杏林製薬株式会社 | 32 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 |
| 12 協和発酵キリン株式会社 | 33 ノバルティスファーマ株式会社 |
| 13 グラクソ・スミスクライン株式会社 | 34 ノボノルディスクファーマ株式会社 |
| 14 興和創薬株式会社 | 35 バイエル薬品株式会社 |
| 15 塩野義製薬株式会社 | 36 MSD株式会社 |
| 16 ゼリア新薬工業株式会社 | 37 ファイザー株式会社 |
| 17 第一三共株式会社 | 38 扶桑薬品工業株式会社 |
| 18 大正富山医薬品株式会社 | 39 Meiji Seikaファルマ株式会社 |
| 19 大日本住友製薬株式会社 | 40 持田製薬株式会社 |
| 20 大鵬薬品工業株式会社 | |
| 21 武田薬品工業株式会社
(天藤製薬株式会社) (あすか製薬株式会社)
(千寿製薬株式会社) (日本製薬株式会社)
(バイオフェルミン製薬株式会社) | |



AsahiKASEI
旭化成ファーマ

保険適用
特許診療用医薬品
承認番号 21620AMZ0027009

グリコアルブミン(GA)で、 よりきめ細やかな血糖管理を してみませんか？

ヘモグロビンA1c(HbA1c)、グリコアルブミン、1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回限り別に算定できる。(保医発0305第1号)

検体検査実施料:55点、生化学的判断料:144点

- 各種汎用生化学自動分析装置で簡単に測定できます。
- 外来迅速検体検査加算適用 10点/項目
- 微量の血清・血漿で簡便に測定できます。
- 検査会社でも受託検査をしています。
- 献血時の検査サービスでも測定されています。

製造販売元
旭化成ファーマ株式会社
診断薬製品部
〒101-8101
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
TEL:03(3206)3617 FAX:03(3206)3682
URL: <http://www.asahi-kasei.co.jp/syindan/>

糖尿病の血糖管理マーカー
グリコアルブミン測定試薬
ルシカ® GA-L
GA201003-1



FreeStyle

その違い、明日につながる。

「あっ、できた！」

「これなら続けられそう」
そんな前向きな気持ちを患者さまに届けたい。

世界最少[®]の血液量“0.3μL”、
世界最短[®]の測定時間“約4秒”、
新形状の電極、ついに誕生。
※2011年2月現在(当社調べ)

自己検査用グルコース測定器
フリースタイルフリーダム™ ライト
自己検査用グルコースキット
FS血糖測定電極 ライト
承認番号: 222008ZX0081000, 22200AMX00972000



製造販売元:
アボット ジャパン株式会社 千葉県松戸市松飛台278

〔お客様相談窓口〕
0120-37-8055 月曜日～金曜日 8:00～20:00、
土・日・祝・12/31～1/3 8:00～17:00

Abbott
Diabetes Care



選択的DPP-4阻害剤／糖尿病用剤 **Januvia®**
ジャヌビア錠 12.5mg 25mg 50mg 100mg
薬価基準収載 【シタグリプチンリン酸塩水和物錠】
 処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること

製造販売元【資料請求先】 **MSD MSD株式会社**
 〒102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア
<http://www.msd.co.jp/>

効能・効果、用法・用量、禁忌、使用上の注意等については、
 製品添付文書をご参照ください。

2013年12月作成
 JAN13AD416-1218



選択的DPP-4阻害剤－2型糖尿病治療剤－
 処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること

ONGLYZA®錠 2.5mg 5mg
サキサグリプチン水和物錠 ONGLYZA® Tablets 2.5mg-5mg 薬価基準収載

「効能・効果」、「効能・効果に関連する使用上の注意」、「用法・用量」、「用法・用量に関連する使用上の注意」、「禁忌を含む使用上の注意」等については、製品添付文書をご参照ください。

製造販売元【資料請求先】
協和発酵キリン株式会社
 東京都千代田区大手町1-6-1 www.kksmile.com

2014年6月作成
登録商標

糖尿病性末梢神経障害(DPN)の 簡便・迅速・定量的な検査を実現。

OMRON



新発売

検査時間
3分以内

神経伝導検査装置「DPNチェック」は、腓腹神経の伝導検査に特化した、簡便・迅速・定量的な検査を行う装置です。定期的に検査していただくことで、糖尿病患者様のDPNの早期発見と糖尿病治療のアドヒアランス向上にお役立ていただけます。

NC-stat® | DPNCheck™

- メーカー希望小売価格 ¥688,000(税別) ●販売名／神経伝導検査装置DPNチェック
- 医療機器認証番号／226AABZ100091000 ●型番／HDN-1000 ●特定保守管理医療機器、管理医療機器

診療報酬点数：D239 筋電図検査 2) 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む)(1神経につき)150点
 D241 神経・筋検査判断料180点(月1回に限り)

簡便・迅速 検査に特別な技術は必要ありません。検査時間は約3分です。	高い再現性 測定距離を一定にし、刺激を自動化したことにより正確で再現性のある検査が可能です。
定量的 腓腹神経の神経伝導速度(CV)と活動電位振幅(Amplitude)を計測します。	コンパクト コンパクトかつポータブルなデザイン。外来でもご利用いただけます。(乾電池式)

オムロン コーリン株式会社

仙台支店 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3-8-3 TEL:(022)371-8414
 盛岡支店 〒020-0824 岩手県盛岡市東安庭2-10-1 TEL:(019)652-4795

選択的SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－ **デベルザ®錠20mg** **新発売**

トログリフロジン水和物錠 処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること

選択的DPP-4阻害剤－2型糖尿病治療剤－ **スイニー®錠100mg** **SUINY®100**

(アナグリプチン錠)

※ 処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること

HMG-CoA還元酵素阻害剤 **リバロ錠** 1mg 2mg 4mg **・OD錠** 1mg 2mg 4mg

処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること
 (ビタバスタチンカルシウム製剤) 薬価基準収載

効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については、製品添付文書をご参照ください。

(資料請求先) **興和株式会社** 販売元 **興和創薬株式会社**
 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

14.8月作成

大日本住友製薬



速効型インスリン分泌促進剤——薬価基準収載
劇薬、処方せん医薬品（注意—医師等の処方せんにより使用すること）

シュアポスト錠 0.25mg
0.5mg
SUREPOST® レバグリニド錠

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌を含む使用上の注意」等につ
きましては添付文書をご参照ください。

製造販売元（資料請求先）
大日本住友製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町 2-6-8

《製品に関するお問い合わせ先》
くすり情報センター
TEL 0120-034-389
受付時間/月～金 9:00～18:30（祝・祭日を除く）
【医療情報サイト】<https://ds-pharma.jp/>


2013年3月作成

次世代製品

BD オートシー ルド™ デュオ

両端自動カバーによる針刺し損傷防止機構付きペン型注入器用注射針

進化した安全機 構、ダブル防御 で、針刺し損傷 からあなたを守ります。

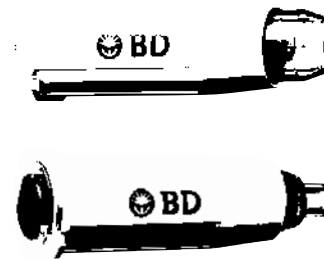

防御1 「赤ライン」は
安全のサイン

防御2 「オレンジの
カバー」は
安全のサイン

管理医療機器 医薬品・ワクチン注入用針 再使用禁止
医療機器承認番号:22300BZX00136000 販売名:BD オートシー ルド™



あらゆる人々の健康な
暮らしを応援します

製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1
本社・〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
BD メディカル ダイアベティーズケア事業部
www.bd.com/jp/diabetes/

患者さんの測定値を、
IT ネットワークにつなぐ。



テルモコールセンター
0120-12-8195（9:00～17:45 土・日・祝日を除く）

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

TERUMO®
人にやさしい医療へ

患者さんの測定値（ヘルスレコード）の
管理業務の軽減と、医療の質の向上へ。
豊富な対応機器、シンプルシステムの
「HRジョイント」登場。

- NFC対応、「かざす」だけで電子カルテに入力
- 在宅での患者測定データは通信カードに蓄積
- 血糖値までカバーする多彩な対応機器群
- 遠隔地からの情報共有にも応用可能
- 測定した日付・時刻も一緒に送信



通信機能付バイタルサイン測定機器シリーズ

HRジョイント®

HRジョイントとは、テルモの通信機能を持ったバイタルサイン測定機器のシリーズ名です。

©、TERUMO、テルモ、HRジョイントはテルモ株式会社の登録商標です。
©テルモ株式会社2013年8月

Medtronic

すべては患者様のために

1人1人の患者様に合わせた血糖変動マネジメント

新発売



Innovating for life.



（左）販売名:メドトロニック iPro2
医療機器承認番号:22300BZX00435000

（右）販売名:パラダイム インスリンポンプ
医療機器承認番号:21700BZY00314000

日本メドトロニック株式会社 ダイアベティス事業部
〒105-0021 東京都港区東新橋2-14-1 コモディオ汐留5F



長野県・上高地

循環器・糖尿病領域は、アステラス。

HMG-CoA還元酵素阻害剤
日本薬局方 アトルバスタチンカルシウム錠
リピートル[®]錠 5mg 10mg
処方せん医薬品（注意—医師等の処方せんにより使用すること）
Lipitor[®]

経口プロスタサイクリン（PGI₂）誘導体制剤
日本薬局方 ペラプロストナトリウム錠
ドルナー[®]錠 20μg
創薬、処方せん医薬品（注意—医師等の処方せんにより使用すること）
DORNER[®]

薬価基準収載
細汁排泄型持続性AT₁受容体ブロッカー
日本薬局方 テルミサルタン錠
ミカルデイス[®]錠 20mg 40mg 80mg
処方せん医薬品（注意—医師等の処方せんにより使用すること）
Micardis[®]Tablets

薬価基準収載
速効型食後血糖降下剤
日本薬局方 ナテグリニド錠
スターシス[®]錠 30mg 90mg
処方せん医薬品（注意—医師等の処方せんにより使用すること）
Starsis[®]

アステラス製薬株式会社

東京都中央区日本橋本町2-5-1

〔資料請求・お問い合わせ先〕営業本部 DIセンター ☎ 0120-189-371

■ご使用に際しましては、製品添付文書をご参照ください。

2014/04作成 B5 Z.02

一新発売—



選択的SGLT2阻害剤—2型糖尿病治療剤—

薬価基準収載

フォシーガ[®]錠 5mg 10mg

ダパグリフロジンプロピレングリコール錠 | 処方せん医薬品（注意—医師等の処方せんにより使用すること）

効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等は添付文書をご参照ください。

製造販売元

プリストル・マイヤーズ株式会社
東京都新宿区西新宿6-5-1

販売提携（資料請求先）

アストラゼネカ株式会社
大阪市北区大淀中1丁目1番88号
☎ 0120-189-115
（問い合わせフリーダイヤル：メディカルインフォメーションセンター）

販売（資料請求先）

小野薬品工業株式会社
大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号
☎ 0120-626-190
（問い合わせフリーダイヤル：医薬情報部 くすり相談室）

2014年5月作成

LANTUS®
持効型溶解インスリンアナログ製剤
ランタス®注 ソロスター®
カート
100単位/mL
インスリン グラリゲン(遺伝子組換え)注射液 ●薬価基準収載
創薬 処方せん医薬品(注意—医師等の処方せんにより使用すること)

豊富なエビデンスと使用実績に裏づけられた
24時間型基礎インスリン、ランタス。
KNOW
YOUR 24 HOURS

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】
1. 低血糖症状を呈している患者
2. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

効能又は効果
インスリン療法が適応となる糖尿病

---(効能又は効果に関連する使用上の注意)---
糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外にも耐糖能異常や糖尿病性を呈する糖尿病類似の病態(腎性糖尿、甲状腺機能異常等)があることに留意すること。

用法及び用量

【ソロスター® / 100単位/mL】
通常、成人では、初期は1日1回4~20単位を皮下注射するが、ときに他のインスリン製剤を併用することがある。注射時刻は朝食前又は就寝前のいずれでもよいが、毎日一定とする。投与量は、患者の症状及び検査所見に応じて増減する。なお、その他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量は、通常1日4~80単位である。ただし、必要により上記用量を超えて使用することがある。

【カート】
通常、成人では、初期は1日1回4~20単位をペン型注入器を用いて皮下注射するが、ときに他のインスリン製剤を併用することがある。注射時刻は朝食前又は就寝前のいずれでもよいが、毎日一定とする。投与量は、患者の症状及び検査所見に応じて増減する。なお、その他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量は、通常1日4~80単位である。ただし、必要により上記用量を超えて使用することがある。

---(用法及び用量に関連する使用上の注意)---

【ソロスター® / カート / 100単位/mL】
(1)適用にあたっては本剤の使用時間、1mLあたりのインスリン含有量と患者の病状に留意し、その製剤的特徴に適する場合に投与すること。(2)糖尿病性昏睡、急性感染症、手術等緊急の場合は、本剤のみで処置することは適当でなく、速効型インスリン製剤を使用すること。(3)中間型又は持続型インスリン製剤から本剤に変更する場合:1)以下を参考に本剤の投与を開始し、その後の患者の状態に応じて用量を増減するなど、本剤の作用特性【薬物動態】の項を参考の上慎重に行うこと。(4)1日1回投与の中間型又は持続型インスリン製剤から本剤に変更する場合、通常初期用量は、中間型又は持続型インスリン製剤の1日投与量と同単位を目安として投与を開始する。(5)1日2回投与の中間型インスリン製剤から本剤への切り替えに関しては、国内では使用経験がない。【臨床成績】の項3参照。2)中間型インスリン製剤から本剤への切り替え直後に低血糖があらわれたので【臨床成績】の項1参照。中間型又は持続型インスリン製剤から本剤に変更する場合、併用している速効型インスリン製剤、超速効型インスリンアナログ製剤又は経口血糖降下剤の投与量及び投与スケジュールの調整が必要となることがあるので注意すること。(4)経口血糖降下剤から本剤に変更する場合:投与にあたっては低用量から開始するなど、本剤の作用特性【薬物動態】の項を参考の上慎重に行うこと。(5)ヒトインスリンに対する獲得抗体を有し、高用量のインスリンを必要と

している患者では、他のインスリン製剤から本剤に変更することによって、本剤の必要量が急激に変化することがあるので、経過を観察しながら慎重に投与すること。

使用上の注意

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
(1)インスリン製剤の投与が難しい患者 1)手術、外傷、感染症等の患者 2)妊婦【6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与】の項参照 (2)次に掲げる低血糖を起こしやすい患者又は状態 1)重篤な肝又は腎機能障害 2)下座体機能不全又は副腎機能不全 3)下痢、嘔吐等の胃腸障害 4)意識状態、不規則な食事摂取 5)激しい筋肉運動 6)過度のアルコール摂取 7)高齢者【7. 高齢者への投与】の項参照 8)血糖降下作用を増強する薬剤との併用【3. 相互作用】の項参照 (3)低血糖を起こすと事故につながるおそれがある患者(高所作業、自動車の運転等の作業に従事している患者等) (4)自律神経障害のある患者(低血糖の自覚症状が明確でないことがある。)

2. 重要な基本的注意
(1)インスリン製剤の使用上最も重要なことは、適応の決定と患者教育である。日常の糖尿病治療のためにインスリンを使用する場合、その注射法及び低血糖に対して患者自らも対処できるように十分指導すること。また、皮下からの吸収及び作用の発現時間は、血温、体温、運動量等により異なるため、適切な注射法についても患者教育を十分行うこと。(2)2型糖尿病においては、急を要する場合以外、あらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分行ったうえで適用を考慮すること。(3)低血糖を起こすことがあるので、注意すること。特に、食事を摂取しなかったり、予定外の激しい運動を行った場合、低血糖を引き起こしやすい。低血糖が無自覚の状態に続くとき重篤な転倒(死等)をとるおそれがある。また、低血糖に関する注意について、患者及びその家族に十分徹底させること。【4. 副作用】の項参照 (4)本剤の作用は皮下に注射することにより、明らかなピークを示さず、ほぼ24時間持続する特徴を有することから、特に他のインスリン製剤からの切り替え時など、低血糖発現状態の変化に十分注意すること。【薬物動態】及び【薬効薬理】の項参照 (5)インスリンの用量が不足した場合、高血糖を起こすことがあるので、注意すること。高血糖が無自覚の状態に続くとき、嘔吐、眩暈、潮紅、口乾、頻尿、脱水、食欲減退、呼吸のアセトン臭、ケトアシドーシス、昏睡等を起こし、重篤な転倒をとるおそれがあるため、適切な処置を行うこと。(6)急激な血糖コントロールに伴い、糖尿病網膜症の顕在化又は増悪、緑内障、糖尿病性神経障害(主として有痛性)があらわれることがあるので注意すること。(7)本剤は無色透明な液剤であるため、速効型インスリン製剤又は超速効型インスリンアナログ製剤と間違えないよう患者に十分な指導を行うこと。

3. 相互作用
併用注意(併用に注意すること)
臨床症状・措置方法 血糖降下作用の増強による低血糖症状があらわれることがある。併用する場合は血糖値その他患者の状態を十分観察しながら投与すること。【4. 副作用】の項参照
薬名等 糖尿病薬(ビッグナイド系薬剤、スルホニルウレア系薬剤、速効型インスリン分泌促進剤、α-グルコシダーゼ阻害剤、チアゾリジン系薬剤、DPP-4阻害剤、GLP-1受容体作動薬等)、モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤、三環系抗うつ剤(ノルトリプチリン塩酸塩 等)、サリチル酸誘導体(アスピリン、エテンザミド)、抗腫瘍剤(シクロホスファミド水和物)、タマリン系薬剤(ワルファリンカルシウム)、クロラムフェニコール、サルファ剤、

シベンソリンコハク酸塩、ジニピラミド、ビルメノール塩酸塩水和物、フィブラート系薬剤、シセルピン
臨床症状・措置方法 血糖降下作用の増強による低血糖症状があらわれることがある。【2. 重要な基本的注意】の項参照 併用する場合は血糖値その他患者の状態を十分観察しながら投与すること。
薬名等 チアジド系利尿剤(トリクロルメチアジド)、ループ利尿剤(フロセミド)、副腎皮質ステロイド(プレドニゾン、トリムシノロン)、AGTH(テトラコサチド酢酸塩)、アドレナリン、グルカゴン、甲状腺ホルモン(レボチロキシンナトリウム水和物、乾燥甲状腺)、成長ホルモン(ソマトロピン)、銅ホルモン(エチニルエストロジオール、結合型エストロゲン)、避妊避妊薬、ニコチン酸、ニコチン酸、イソニアジド、ダナゾール、フェニトイン、フェリチン酢酸塩、フェニチアジン誘導体
臨床症状・措置方法 血糖降下作用の増強による低血糖症状【4. 副作用】の項参照。又は減弱による高血糖症状【2. 重要な基本的注意】の項参照があらわれることがある。併用する場合は血糖値その他患者の状態を十分観察しながら投与すること。
薬名等 蛋白同化ステロイド(メスタノロン)、オクトレオチド、ペンタミジンイセチオン酸塩、β-遮断剤(プロプラノロール塩酸塩、アテノロール、ビンドロール、セリプロロール塩酸塩 等)、炭酸リチウム、クロニジン

4. 副作用
国内における長期投与試験を含む臨床試験での安全性評価対象症例296例中33例(11.1%)に48件の副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、糖尿病網膜症の顕在化又は増悪7例(2.4%)、重篤な低血糖2例(0.7%)、注射部位疼痛2例(0.7%)であった。副作用の発現頻度は比較試験対照薬剤と同等程度であった。(承認時)
(1)重篤な副作用 1)低血糖(0.7%) 低血糖(脱力感、倦怠感、高血糖の空腹感、冷汗、顔面蒼白、動悸、振戦、頭暈、めまい、電気知覚異常、不安、興奮、神経過敏、集中力低下、精神障害、虚脱、意識障害(意識混濁、昏睡)等)があらわれることがある。なお、徐々に進行する低血糖では、精神障害、意識障害等が主である場合があるので注意すること。また、長期にわたる糖尿病、糖尿病性神経障害、β-遮断剤投与あるいは強化インスリン療法が行われている場合では、低血糖の初期の自覚症状(冷汗、振戦等)が通常と異なる場合や、自覚症状があらわれないまま、低血糖あるいは低血糖性昏睡に陥ることがある。低血糖症状が認められた場合には通常はショ糖を経口摂取し、α-グルコシダーゼ阻害剤(アカルボース、ボグリボース)との併用により低血糖症状が認められた場合にはブドウ糖を経口摂取すること。経口摂取が不可能な場合はブドウ糖を静脈内に投与するか、グルカゴンを筋肉内又は静脈内投与すること。低血糖は臨床的にいったん回復したと思われる場合にも後で再発することがある。また、本剤の作用は持続的であるため、経過観察を継続して行うことが必要である。2)ショック、アナフィラキシー様症状(頻度不明) ショック、アナフィラキシー様症状を起こすことがあるので、観察を十分に行い、全身性皮膚反応、血管神経性浮腫、気管支痙攣、低血圧等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。注)海外で自発報告されている副作用のため頻度不明。

ランタス®注ソロスター®:2012年10月改訂(第6版)
ランタス®注カート:2012年10月改訂(第10版)
ランタス®注100単位/mL:2012年10月改訂(第6版)

★その他詳細は現品添付文書をご参照ください。★「禁忌を含む使用上の注意」の改訂には十分ご注意ください。
★資料は当社医薬情報担当者にご請求ください。
糖尿病がよくわかる
DMTOWN
DMタウン 検索
2013年3月作成 JP.GLA.13.04.03
製造販売: **サノフィ株式会社**
〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
SANOFI DIABETES
Going beyond together

糖尿病食後過血糖改善剤 薬価基準収載
セイブル錠^{25・50・75}
SEIBULE® 25・50・75 (ミグリトール錠)
●処方せん医薬品:注意—医師等の処方せんにより使用すること
製造販売元
株式会社 三和化学研究所
名古屋市中区東 外堀町 35番地 〒460-8631
SKK ●ホームページ <http://www.skk-net.com/>
資料請求先・問い合わせ先
コンタクトセンター
0120-19-8130
受付時間: 月～金 9:00～17:00(祝日除く)
「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌を含む使用上の注意」等は添付文書をご参照ください。

選択的DPP-4阻害剤—2型糖尿病治療剤— 薬価基準収載
スイニー錠 100mg
SUINY® 100 (アナグリプチン錠)
●処方せん医薬品:注意—医師等の処方せんにより使用すること
製造販売元
株式会社 三和化学研究所
名古屋市中区東 外堀町 35番地 〒460-8631
SKK ●ホームページ <http://www.skk-net.com/>
資料請求先・問い合わせ先
コンタクトセンター
0120-19-8130
受付時間: 月～金 9:00～17:00(祝日除く)
「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌を含む使用上の注意」、「用法・用量に関連する使用上の注意」等は添付文書をご参照ください。

自己検査用グルコース測定器
グルテスト Neo アルファ
アルファは 一歩先に。
「なるほど!」
低値・高値をカラーで表示します
低値・高値の原因入力ができます
血糖測定のための効果的で便利な機能を搭載
販売(資料請求先)
株式会社 三和化学研究所
名古屋市中区東 外堀町 35番地 〒460-8631
●ホームページ <http://www.glutest.com/>
●グルテスト特設サイト <http://www.glutest.com/>
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器
承認番号:225008ZX00085A01
※測定器のモードにより表示が異なります。

2014年8月作成


あらゆる患者さんに わかりやすく



血糖の状態がわかりやすい 色でお知らせ機能

目標範囲より低い	目標範囲内	目標範囲より高い
70mg/dL 以下	90-130mg/dL 以下	180mg/dL 以上
2013年 11月14日 午前 7時30分 65 mg/dL ●●●●●●●●●●	2013年 11月14日 午前 7時30分 95 mg/dL ●●●●●●●●●●	2013年 11月14日 午前 7時30分 200 mg/dL ●●●●●●●●●●
青	緑	赤

メッセージがわかりやすい 日本語表示



数字の上下がわかりやすい ユニバーサルデザイン フォント採用



自己検査用グルコース測定器

ワンタッチウルトラビュー®
ONE TOUCH UltraVue®

測定結果を色で表示 カラー画面 日本語表示 センサー排出レバー 持ちやすいフォルム

製品についてのお問合せは下記ワンタッチコールセンターまでお問合せください。

ワンタッチコールセンター **0120-113-903** 24時間365日 携帯電話・PHSにも対応

疾病治療に関するご質問は主治医
または専門医にご相談ください。

製造販売元
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
メディカルカンパニー ライフスキャン事業部
〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号
<http://www.jnj.co.jp/jmkk/lifescan/>

●糖尿病治療や血糖測定は必ず医師の指導と管理のもとで行ってください。●測定結果により、自己判断で糖尿病治療を中断したり変更しないでください。●本品をご使用前に、本製品の添付文書と取扱説明書を必ずお読みください。
販売名：ワンタッチウルトラビュー 承認番号：22000BZX00192000
©J&J, INC. 2014



選択的SGLT2阻害剤—2型糖尿病治療剤— 薬価基準収載

ルセファイ錠 2.5mg 5mg
SGLT2 処方せん医薬品 (注意—医師等の処方せんにより使用すること)

Lusefi® tab.

ルセオグリフロジン水和物製剤
®登録商標

新発売

※効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については、製品添付文書をご参照ください。

発売（資料請求先）
大正富山医薬品株式会社
〒170-8635 東京都豊島区高田3-25-1

お電話相談室
0120-591-818
受付時間：月～金 9:00～17:30
（土・日・祝日、年末年始を除く）
www.taisho-yamanaka.co.jp

販売（資料請求先）
ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区西麻布4-17-30 〒106-8618

NOVARTIS DIRECT
0120-003-293
受付時間：月～金 9:00～17:30
（祝日及び年末年始を除く）
www.novartis.co.jp

製造販売
大正製薬株式会社
〒170-8633 東京都豊島区高田3-24-1

2014年5月作成



新 発 売

SGLT2阻害剤—2型糖尿病治療剤—薬価基準収載

カナグル[®]錠100mg

CANAGLU[®] Tablets 100mg (カナグリフロジン水和物錠)

処方せん医薬品 (注意—医師等の処方せんにより使用すること)

効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。



製造販売元(資料請求先)
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18



プロモーション提携(資料請求先)
第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

2014年9月作成

NIPRO

血糖測定器の使い分けをご提案します

SMBG

血糖自己測定器(自己検査用グルコース測定器)

CareFast[®]C

ニプロケアファスト[®]C

表示画面が
カラーで
見やすい!

薄型
軽量

充電式
バッテリー
内蔵

分かりやすい
音声案内

Personal Use

新発売



ブラック グリーン ピンク

ニプロフリースタイルフリーダム ライト



- センサーコードを自動認識します
- 測定時間: 約4秒
- 必要血液量わずか0.3μL+すばやい吸引
= 失敗が少なくなりました。

FreeStyle Freedom Lite

ジップウィック (ZipWick) 形状



ジップウィック形状による
素早い吸引

血液吸引の
失敗が減少

○使用上の注意等につきましては、添付文書をご参照ください。 ■ニプロケアファスト[®]C 医療機器認証番号: 22500BZX0002000000 検査管理医療機器(クラスⅡ) 特定保守管理医療機器
■ニプロフリースタイルフリーダム ライト 医療機器認証番号: 22200BZX00081A01 測定管理医療機器(クラスⅡ) 特定保守管理医療機器

POCT

院内専用グルコース分析装置

Stat Strip[®]

独自のマルチウェル測定技術によりヘマトクリットの影響を回避し校正不要を実現しました。
検査室の生化学分析装置と高い相関性を実現

ニプロスタットストリップCT2 専用チップ ニプロスタットストリップXP2

Professional Use

NEW

小型・軽量になりました
(比較CT1)



カラータッチパネルで
操作がかんたん



落下防止
ストラップホール



ドッキングステーション2
LAN通信機能



- 測定範囲が10~900mg/dLに広がりました。
- 干渉物質としてクレアチニンは24mg/dL、ビリルビンは4.5mg/dLまで影響を受けなくなりました。
- 電子カルデラ検査システム等の上位システムへの接続が可能です(CT2)

—版医療機器(クラスⅠ) 特定保守管理医療機器
■ニプロスタットストリップCT2: 届出番号 1381X10094002017
■ニプロスタットストリップXP2: 届出番号 1381X10094002016

○使用上の注意等につきましては、添付文書をご参照ください。



ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

お問い合わせ

ニプロ株式会社
国内事業部 検査商品開発営業部

☎06-6373-3168

9:00~17:30(土・日・祝祭日を除く)
※電話番号をよくお確かめの上、お掛けいただきますようお願いいたします。

2013年9月作成

Lilly

ヒューマログ[®] 製剤に加え、
ヒューマリン[®] 製剤にも
ミリオペン[®] が揃いました。



「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌を含む使用上の注意」については、添付文書をご参照ください。

Lilly Answers リリーアンサーズ (医療関係者向け)
日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口
www.lillyanswers.jp
0120-360-605^{※1}
受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30^{※2}
^{※1} 通話料は無料です。携帯電話、Pcからもご利用いただけます
^{※2} 祝日及び当休日を除きます

INS-A122(R1)
2012.02



胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤 -2型糖尿病治療剤- 薬価基準収載

トラゼンタ[®]錠5mg
リナグリプチン製剤

処方せん医薬品
(注意・医師等の処方せんにより使用すること)

Trazenta[®] Tablets 5mg

「効能・効果」「用法・用量」「禁忌を含む使用上の注意」等につきましては
製品添付文書をご参照ください。

製造販売
日本ベーリンガーインゲルハ임株式会社
〒141-6017 東京都品川区大崎2丁目1番1号
資料請求先：DI センター

販売提携
日本イーライリリー株式会社
〒651-0086 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号



2014年8月作成



Lilly

挑戦が、実を結ぶ。

革新的な治療薬と注入器のご提供で、糖尿病の克服と患者さまの生活の質の向上をめざします。



特効型溶解インスリンアナログ注射液 [薬価基準収載]
トレシーバ® 速 フレックススタッド
速 ベンフィル
[製薬] [処方せん医薬品] インスリン デグルデク (遺伝子組換え)



超速効型インスリンアナログ注射液 [薬価基準収載]
ノボラピッド® 速 フレックススタッド
速 フレックスペン・速 ベンフィル
速 イノレッド・速 100単位/mL
[製薬] [処方せん医薬品] インスリン アスパート (遺伝子組換え)
フレックススタッド
新発売

特効型溶解インスリンアナログ注射液 [薬価基準収載]
レヘミル® 速 フレックスペン・速 イノレッド
速 ベンフィル
[製薬] [処方せん医薬品] インスリン デタミル (遺伝子組換え)

二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ水性懸濁注射液 [薬価基準収載]
ノボラピッド® 30ミックス 速 フレックスペン・速 ベンフィル
50ミックス 速 フレックスペン・速 ベンフィル
70ミックス 速 フレックスペン
[製薬] [処方せん医薬品] インスリン アスバルト (遺伝子組換え)



ヒトGLP-1アナログ注射液 [薬価基準収載]
ビクトーザ® 皮下注18mg
VICTOZA® [製薬] [処方せん医薬品] リラグルチド (遺伝子組換え)

効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については、添付文書をご参照ください。
※注意—医師等の処方せんにより使用すること

changing
diabetes®
1141590501 (2014年1月作成)

製造販売元〈資料請求先〉
ノボ ルティスク ファーマ株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
www.novonordisk.co.jp




ACCU-CHEK® Aviva Nano

Roche

Simple + Accuracy

シンプル

精確性

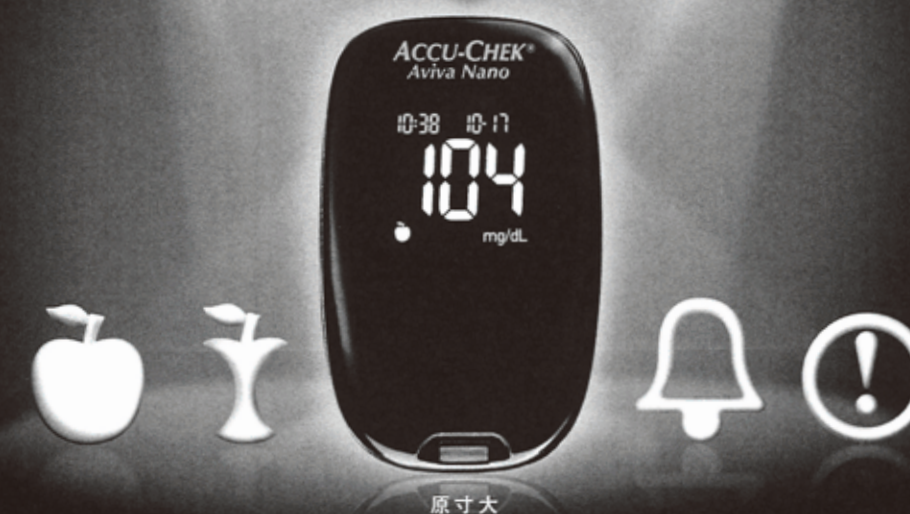

自己検査用グルコース測定器

Accu-Chek® Aviva Nano アキュチェックアビバナノ

ISO15197:2013規格*1に適合しているとの
外部認証を取得

*1 ISO15197 Second edition (2013) In vitro diagnostic test system –
Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-test
ing in managing diabetes mellitus

ACCU-CHEK®

日本糖尿病学会 第52回東北地方会 抄録集

発行人：日本糖尿病学会 東北支部

発行日：2014年10月3日

編集：日本糖尿病学会 東北支部 事務局

企画・デザイン・印刷 株式会社畠山デザイン事務所